

BADANIE ŚCIŚLIWOŚCI GRUNTU

Obciążenie

Czas odczytu [min]	Odczyty na czujniku przy obciążeniu [mm]			
	12,5 kPa	25 kPa	50 kPa	100 kPa
0,5				
1				
2				
4				
6				
8				

Odciążenie


Czas odczytu [min]	Odczyty na czujniku przy obciążeniu [mm]		
	50 kPa	25 kPa	12,5 kPa
2			

Obciążenie wtórne

Czas odczytu [min]	Odczyty na czujniku przy obciążeniu [mm]			
	12,5 kPa	25 kPa	50 kPa	100 kPa
2				


Badania wykonał:..... Dnia.....

KRZYWA ŚCIŚLIWOŚCI GRUNTU

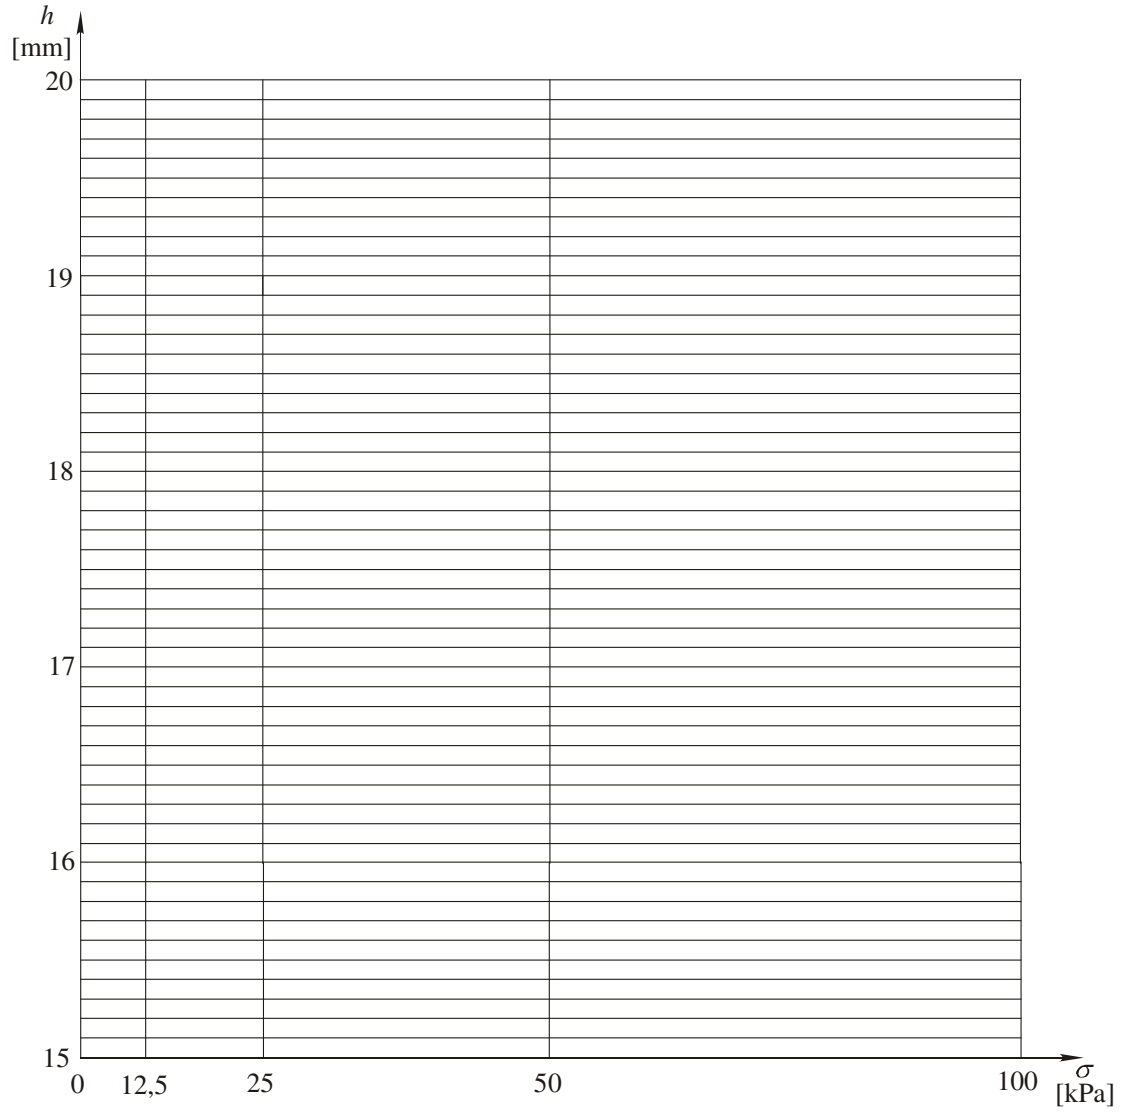

Badania wykonał..... Dnia.....

WYKRESY KONSOLIDACJI GRUNTU

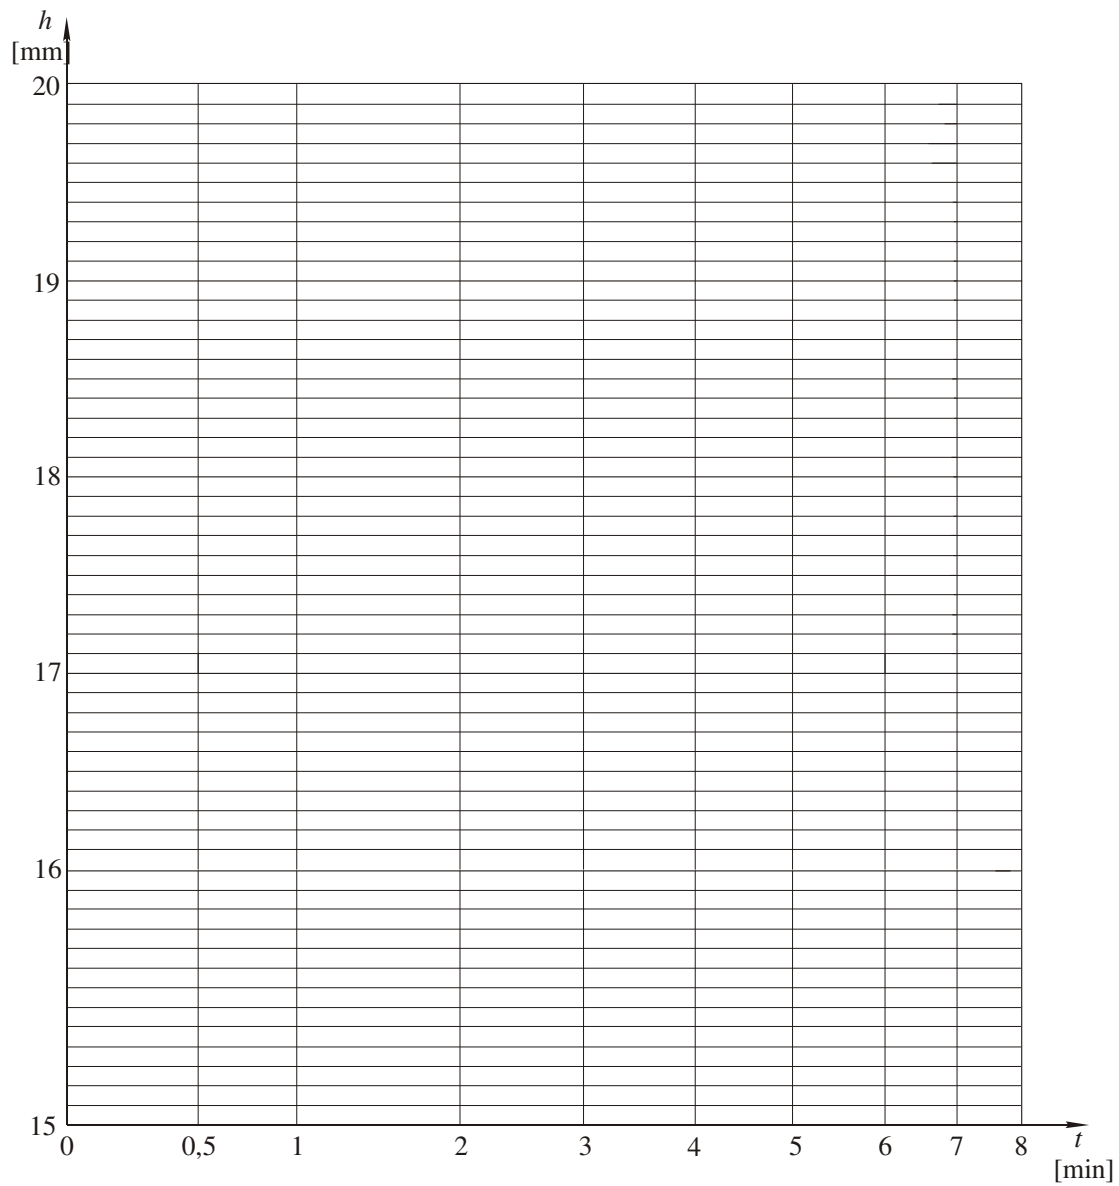

Badania wykonał..... Dnia.....